STEINER ENERGIE MALTERS

Informationsblatt TRA

Übersicht Tagesprogramm

Schaltzeiten

Swistra Signale	Beschreibung	Schaltzeiten täglich in Stunden Einschaltzeit	
		Ein	Aus
L10	Boiler 1	4	
L10.16	Boiler 1 (Option Landwirtschaft)	4	
L11	Boiler 2	6	
L12	Boiler 3	8	
L13	Boiler 4	n	
L14	Wärmepumpen 1 (alt)		2
L14.15	Wärmepumpen 1 (Notansteuerung)		n
L15	Wärmepumpen 2		6
L16	Wärmepumpen 3 (alt)		6
L17	Wärmeanwendungen		n
L18	Kühlanwendungen 1 (alt)		1
L19	Kühlanwendungen 2 (alt)		1
L21	e-Mobility	n	
L29	Spitzensperrung		2
L29.16	Spitzensperrung (Notansteuerung)		max. 2
L01	Tarifumschaltung		
L02	Rückstellung Leistungszähler		
L03	Synchronisation Uhrwerke		
L04	Netztrennung		
E01	Photovoltaik (3.6 kVA–100 kVA)		
	Photovoltaik (>100 kVA)		
E03	Wind (3.6 kVA–100 kVA)		
	Wind (>100 kVA)		
E05	Bandenergie (3.6 kVA–100 kVA)		
	Bandenergie (>100 kVA)		
L30.01	ÖB ganznacht		
L30.04	ÖB halbnacht		
L30.05	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 1		
L30.06	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 2		
L30.07	ÖB halbnacht mit Wiedereinschaltung 3		
L31.02	ÖB ganznacht, Reduzierschaltung		
L31.09	ÖB ganznacht, Reduzierschaltung mit Wiedereinschaltung		
L32	Individuelle Signale		

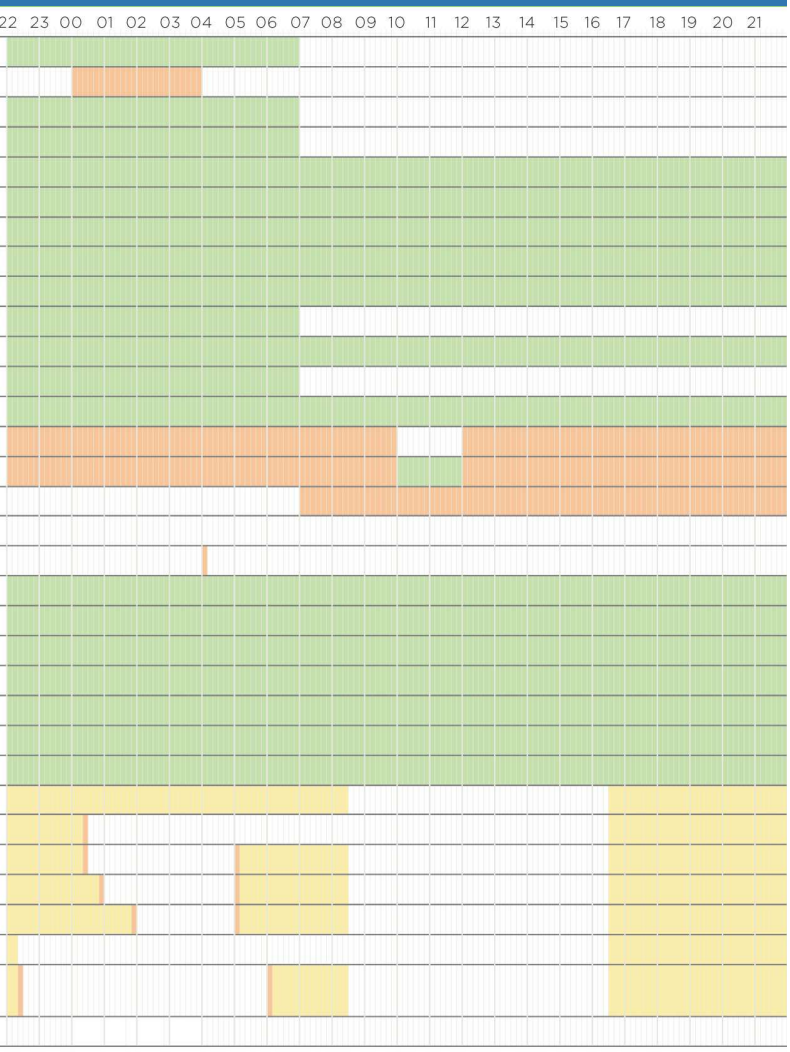

Hellgraue Signale nicht aktiv

- Schaltzeiten Photozelle
- Variable Schaltzeiten während Zeitfenster
- Fixe Schaltzeiten

ISO 9001/14001

Steiner Energie AG
Industriestrasse 1
6102 Malters

www.steiner-energie.ch
Telefon 041 499 90 90
Ein Unternehmen der CKW-Gruppe