


EEA Messkonzept 2

Verbrauchsstelle mit Überschussmessung

EEA ≤ 30 kVA ohne Netto-Produktionsmessung

Messkonzept

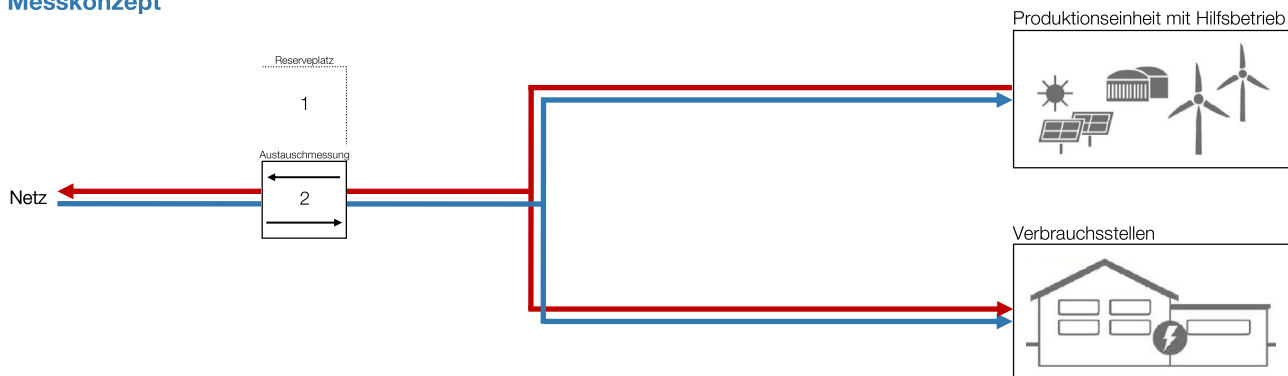

Was Sie wissen müssen

Die Vorgabe des Basismesskonzepts (A, B, C, D)¹ erfolgt durch die Steiner Energie AG anhand des Netzanschlusses (Netzanschlussvertrag) und der Tarifuordnung.

Austauschmessung

In Kombination mit einer EEA > 10 kVA wird eine Leistungsmessung eingesetzt.

HKN / KEV

EEA ≤ 30 kVA ohne KEV können im Schweizer Herkunftsnachweissystem von Swissgrid erfasst werden. Die Auszahlung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) basiert auf den erfassten Herkunftsnachweisen (HKN).

Kosten

Die Rechnungsstellung der einmaligen Installationskosten und der wiederkehrenden Kosten erfolgt nach publizierten Preisinformationen der Steiner Energie AG.

Übersicht Messsystem und Einsatz

	Basismesskonzept ¹				Eigenverbrauch	Abrechnung		HKN	KEV	Beschreibung
	A	B	C	D		Rücklieferung	Verbrauch			
1 Reserveplatz von SEM empfohlen				EEA >30 kVA						
2 Austauschmessung produzierte und verbrauchte Energie	•	EEA >10 kVA	•	•	✓	✓	✓	✓	(✓)	KEV nur für PVA ² mit Eigenbedarf (<2%)

¹ Basismesskonzept nach separatem Dokument; ² Photovoltaikanlage