


Messkonzept

Variante C

Anschluss > 55 kVA bzw. < 300 kVA / Anschlusssicherung < 200 A (Wandlermessung)

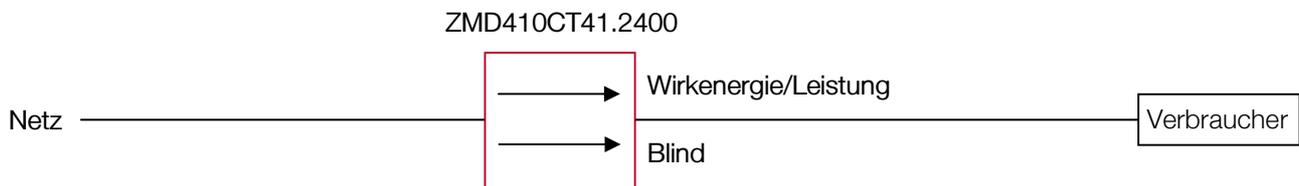

Resultate

- Wirkenergiebezug HT und NT
- Leistungsbezug 24h (Maximum pro Monat kumuliert)
- Blind-Überbezug ind und cap gerechnet über Ableseperiode